



*Supplement to Certificate of Compliance*


Certificate: 2699564

Master Contract: 221680

*The products listed, including the latest revision described below, are eligible to be marked in accordance with the referenced Certificate.*

**Product Certification History**

Project	Date	Description
70177698	2018-05-03	Covers transfer of Fuseholder Assemblies, Series PMX-10, and Cat No. Model 4851xx from Class 3211-37 to 6225-30 and evaluate to Fuse holder assemblies notice No.2 and No.3.
70013311	2014-10-28	Cover the correction in marking section of this report.
2699564	2014-07-17	Fuseholder Assemblies, Series PMX-10, Part Numbers 4851XX, Intended For Use With Supplemental Fuses 10 x 38 mm, Rated 30A, 750Vac, IR-200kA, 30A, 24Vdc, IR-10kA, 1 to 4-pole or 3 Plus Neutral Pole, With Or Without Blown Fuse Indicator.

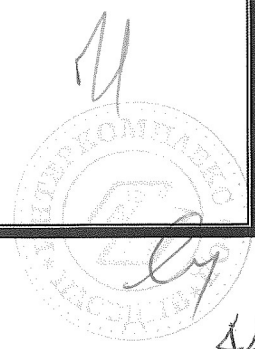

Handwritten text at the bottom center

440

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

**Certificate Number** 20130502- E193529  
**Report Reference** E193529-20130501  
**Issue Date** 2013-MAY-02

**Issued to:** DF S A  
C/SILICIO 67-69  
08940 CORNELLA DELLOBREGAT SPAIN

**This is to certify that  
representative samples of**



**COMPONENT - FUSEHOLDERS, CARTRIDGE FUSE**  
Fuseholder, Cartridge Fuse – Type PMX-10, Cat. Nos. 485101,  
485102, 485103, 485104, 485105, 485106, 485107, 485108,  
485109, 485110, 485111, 485112, 485113, 485114, 485116

Have been investigated by UL in accordance with the  
Standard(s) indicated on this Certificate.

**Standard(s) for Safety:** UL 4248-1, Fuseholders-Part 1: General Requirements.  
CSA C22.2 No. 4248.1-07, Fuseholders- Part 1: General  
Requirements.

**Additional Information:** See the UL Online Certifications Directory at  
[www.ul.com/database](http://www.ul.com/database) for additional information

Only those products bearing the UL Recognized Component Marks for the U.S. and Canada should be considered as being covered by UL's Recognition and Follow-Up Service and meeting the appropriate U.S. and Canadian requirements.

The UL Recognized Component Mark for the U.S. generally consists of the manufacturer's identification and catalog number, model number or other product designation as specified under "Marking" for the particular Recognition as published in the appropriate UL Directory. As a supplementary means of identifying products that have been produced under UL's Component Recognition Program, UL's Recognized Component Mark:  may be used in conjunction with the required Recognized Marks. The Recognized Component Mark is required when specified in the UL Directory preceding the recognitions or under "Markings" for the individual recognitions. The UL Recognized Component Mark for Canada consists of the UL Recognized Mark for Canada:  and the manufacturer's identification and catalog number, model number or other product designation as specified under "Marking" for the particular Recognition as published in the appropriate UL Directory.


Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for use as components of complete equipment submitted for investigation rather than for direct separate installation in the field. The final acceptance of the component is dependent upon its installation and use in complete equipment submitted to UL LLC.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.

На основание чл.36а ал.3 от  
ЗОП

in Programs

services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at [www.ul.com/contactus](http://www.ul.com/contactus)

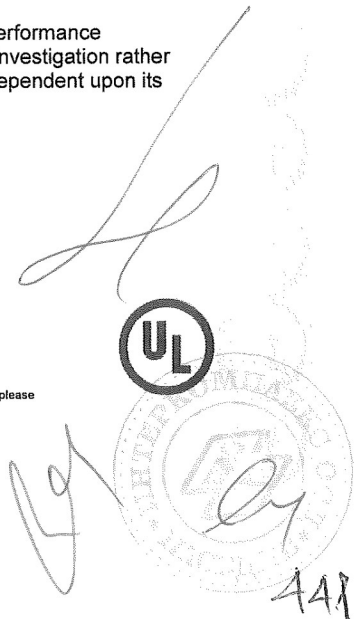

Применение TC PR.5

Acreditación



Otorga la presente  
Grants this Accreditation

# ACREDITACIÓN

a la entidad técnica  
to the technical entity

**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la realización de los ENSAYOS de SEGURIDAD ELÉCTRICA definidos en el ANEXO TÉCNICO adjunto.

According to the criteria in UNE-EN ISO/IEC 17025 for the performance of Test of Electrical safety as defined in the attached Technical Annex.

Acreditación nº: 9/LE894  
Accreditation number:

Fecha de entrada en vigor: 04/07/2003  
Coming into effect:

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra.  
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated.


En Madrid, a 18 de marzo de 2010  
In Madrid, March 18, 2010

На основании чл.36а ал.3 от  
ЗОП



D. Antonio Muñoz Muñoz

Este documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente, cuyo número coincide con el de la acreditación.  
The present Accreditation is not valid without its corresponding technical annex, which number coincides with the accreditation.  
La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. El estado de vigencia de la misma puede confirmarse en el catálogo de ENAC (<http://www.enac.es>)  
This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es).



442

Превод от английски език

**ENAC**  
**ЦЕНТЪР ЗА НАЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ**

Присъжда тази  
**АКРЕДИТАЦИЯ**

На техническото тяло

**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Според критерия на UNE-EN ISO/IEC 17025 за изпълнение на Тест за Електрическа сигурност както е специфицирано в анекси


Номер на акредитация: 9/LE894

Влязло в сила: 04/07/2003

Акредитацията остава валидна, ако не е декларирано друго

Мадрид 18 Март 2010

Подпис на президент Антонио Мунос Мунос



04/07/2003  
09:27:16



443



# Introduction in Applus<sup>+</sup>

Information about:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A.



01/03/2014

The document herein provides general information about the corporate approach about the **Applus+** group.

<p><b>1 Company name and headquarters</b></p>	<p><b>LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.</b>          Campus UAB. Carretera acceso Facultad de Medicina s/n          08193 Bellaterra (Barcelona)          T: +34 935 672 000          F: +34 935 672 001          website: <a href="http://www.appluscorp.com">www.appluscorp.com</a></p>
<p><b>2 Other addresses</b></p>	<p>Office in La Coruña:          Carretera Nacional VI, Km 582,          15168 Sada, A Coruña          Telephone: +34 981 014 500          Fax: +34 981 014 550</p> <p>Office in Madrid:          Av. Campezo, 1 – Edificio 3          Parque Empresarial Las Mercedes          28022 Madrid          Telephone: +34 91 208 0800          Fax: +34 91 208 0803</p> <p>Apart from the above-mentioned offices, LGAI has head offices in Bilbao, Valencia and Seville, as well as a network of branch offices and laboratories all around Spain. Details about them may be found on the corporate website of the Applus+ group: <a href="http://www.appluscorp.com">www.appluscorp.com</a></p>
<p><b>3 Business relations</b></p>	<p>Other companies of the group whose head offices are located in Spain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f Applus Servicios Tecnológicos (holding company of the group)</li> <li>f Applus Norcontrol</li> <li>f Idiada</li> <li>f Irtapplus</li> <li>f Applus+ Agroambiental</li> </ul> <p>The other companies within the group, both in Spain and in other countries, may be found on the aforementioned website.</p>



## Въведение в АПЛЮС

Информация за :

### LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A.

В документа се тук дава обща информация за Applus + група.

#### *1 Име на компанията и централно управление*

**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Campus UAB. Carretera acceso Facultad de Medicina s/n

08193 Bellaterra (Barcelona) T: +34 935 672 000

F: +34 935

672 001

website: [www.appluscorp.com](http://www.appluscorp.com)

#### *2 Други адреси*

Office in La Coruña:

Carretera Nacional VI, Km 582,

15168 Sada, A Coruña

Telephone: +34 981 014 500

Fax: +34 981 014 550

Office in Madrid:

Av. Campezo, 1 – Edificio 3

Parque Empresarial Las Mercedes

28022 Madrid

Telephone: +34 91 208 0800

Fax: +34 91 208 0803

Отделно от посочените по-горе служби, LGAI има седалище в Билбао, Валенсия и Севиля, както и мрежа от офиси и лаборатории по целия Испания. Подробности за тях може да бъде намерена на корпоративния сайт на Applus + група: [www.appluscorp.com](http://www.appluscorp.com)

#### *3 Бизнес контакти*

Други компании от групата, чиито седалища се намират в Испания:

Applus Servicios Tecnológicos (холдингова компания от групата holding company of the group)

Applus Norcontrol

Idiada

Irtapplus

Applus+ Agroambiental

Други компании в групата, както в Испания, така и в други страни, могат да бъдат намерени на посочените по-горе уебсайт.



## Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Entrusted according to Section 8 subsection 1 AkkStelleG in connection with Section 1 subsection 1 AkkStelleGBV

Signatory to the Multilateral Agreements of EA, ILAC and IAF for Mutual Recognition

# Accreditation



The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH attests that the testing laboratory

### VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

at the following locations:

**Merianstraße 28, 63069 Offenbach**  
**Goethering 43, 63067 Offenbach**  
**Landsberger Allee 378a, 12681 Berlin**

is competent under the terms of DIN EN ISO/IEC 17025:2005 to carry out tests in the following fields:

Verification of technical documentation and investigation of airborne acoustical noise of equipment and machines listed in this annex according to article 12 of Directive 2000/14/EG; Measurement of sound power level for equipment and machines according to article 13 of Directive 2000/14/EG; Safety of machines as defined by Directive 2006/42/EG for products listed in the annex;  
Type testing covered by the authorization for granting the GS Mark according to the German Product Safety Act (ProdSG) for products listed in the annex;  
Safety of electrical equipment and their components; Electronic components; Industrial low-voltage switchgear and controlgear and installations; Electric tools and power drive systems; Cables and cords; Laboratory equipment; Photometry; Optics; Energy efficiency; Environmental tests and methods for performance measuring; Accumulators and batteries; Electromagnetic Compatibility (EMC) and radio; Acoustics and noise emission; Electric bicycles (Pedelec);  
Analytic chemistry; Functional safety; Energy Star Program (EPA) for the products listed in the annex;  
Technical Directive for power generation units and power installations - Part 3: Determination of electric characteristics of power generation units for medium-voltage power grid, high-voltage grid and supergrid;  
Construction products;  
Testing of construction products (system for evaluation and inspection of performance reliability 3) according to Regulation (EU) No. 305/2011 for determination of harmonised conditions for marketing of construction products (Constructional Products Regulation CPR)

The accreditation certificate shall only apply in connection with the notice of accreditation of 23.03.2018 with the accreditation number D-PL-12061-01 and is valid until 16.06.2021. It comprises the cover sheet, the reverse side of the cover sheet and the following annex with a total of 197 pages.

Registration number of the certificate: **D-PL-12061-01-01**

Frankfurt am Main,  
23.03.2018

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Egner  
Head of Division

Translation issued:  
23.03.2018

This document is a translation. The definitive version is the original German accreditation certificate.  
See notes overleaf.

На основании чл.36а ал.3 от  
ЗОП

448

Лого DAkkS - Германски орган по акредитация

Германски Акредитиращ Орган ГмбХ

Поверително съгласно раздел 8, подраздел 1 AkkStelleG във връзка с раздел 1, подраздел 1 AkkStelleGBV

Подписал е многостранните споразумения от EA, ILAC и IAF за взаимно признаване

## АКРЕДИТАЦИЯ

Германски Акредитиращ Орган ГмбХ удостоверява, че тестващата лаборатория

VDE Pri.if- und Zertifizierungsinstitut GmbH

на следните локации:

Merianstraße 28, 63069 Офенбах

Goethering 43, 63067 Офенбах

Landsberger Allee 378a, 12681 Берлин

е компетентен съгласно условията на EN 150 / IEC 17025: 2005 да извършва тестове в следните области:

Проверка на техническата документация и изследване в настоящото приложение съгласно член 12 от Директива 2000/14 / ЕО; Измерване на нивото на звуковата мощност за оборудване и уреди съгласно член 13 от Директива 2000/14 / ЕО; Безопасност на машините, определени в Директива 2006/42 / ЕО за продуктите, изброени в приложението;

Типово изпитване, обхванато от разрешението за предоставяне на марката „GS“ съгласно германския Закон за безопасност на продуктите (ProdSG) за продуктите, изброени в приложението; Безопасност на електрическите съоръжения и техните компоненти; Електронни компоненти; Индустриални комутационни апарати и инсталации за ниско напрежение; Електрически инструменти и силови задвижващи системи; Кабели и проводници; Лабораторно оборудване; Фотометрия; Оптика; Енергийна ефективност; Екологични тестове и методи за измерване на производителността; Акумулатори и батерии; Електромагнитна съвместимост (EMC) и радио; Акустика и излъчване на шум; Електрически велосипеди (Pedelec);

Аналитична химия; Функционална безопасност; Програма Energy Star (EPA) за продуктите, изброени в приложението; Техническа директива за блокове за производство на електроенергия и енергийни инсталации. Част 3: Определяне на електрическите характеристики на енергийните агрегати за електрическа мрежа за средно напрежение, високоволтова мрежа и супермрежа; Строителни продукти;

Изпитване на строителни продукти съгласно Регламент (ЕС) №. 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за маркетингови продукти (CPR за строителни продукти)

Сертификатът за акредитация е валиден само във връзка с уведомлението за акредитация от 23.03.2018 г. с акредитационния номер D-PL-12061-01 и е валиден до 16.06.2021г. Тя включва корицата, обратната страна на корицата и следното приложение с общо 197 страници.

Регистрационен номер на сертификата: D-PL-12061-01-01

Франкфурт на Майн, 23.03.2018 г.

Инж. (FH) Ralf Egner Ръководител на Отдел

Превод: 23.03.2018


Подпис: (не се чете) Ръководител на дивизия

Този документ е превод. Окончателната версия е оригиналният германски сертификат за акредитация. Виж бележките отзад.





International Electrotechnical  
Commission



IEC System of Conformity Assessment  
Schemes for Electrotechnical  
Equipment and Components (IECEE)

## CERTIFICATE OF ACCEPTANCE

TO PARTICIPATE IN THE IECEE CB-SCHEME

**AIT Austrian Institute of Technology GmbH**

Giefinggasse 2, A-1210 Vienna, Austria

has been assessed and determined to fully comply with the requirements of ISO/IEC 17025: 2005-05, The Basic Rules, IECEE 01: 2014-11 and Rules of Procedure IECEE 02: 2015-06, and the relevant IECEE CB-Scheme Operational Documents.

**AIT Austrian Institute of Technology GmbH**

is therefore entitled to operate as an Austrian CB Testing Laboratory (CBTL) under the responsibility of OVE as National Certification Body (NCB) and to carry out testing within the IECEE CB Scheme for the Scope (Product Category(ies) and Standard(s)) as listed in the relevant part of the IECEE Web Site at [www.iecee.org](http://www.iecee.org), and is subject to all other terms as set forth in the IECEE Basic Rules and Rules of Procedure

The IECEE membership status of this CBTL can be verified on the aforementioned site.

Date of Issue: 2017-05-30  
TL001

На основание чл.36а ал.3 от  
ЗОП

Превод от английски език

Международна Електротехническа комисия  
лого IEC  
лого IECSEE  
Международна Система за Тестване и Сертификация на Електротехническо Оборудване и  
Компоненти (IECSEE)

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ  
За участие в IECSEE СВ Схема

АИТ Австрийски Институт по Технологии ГмбХ  
Гиефинггасе 2, А-1210 Виена, Австрия

е оценена и определена, че напълно съответства на изискванията на ISO/IEC  
17025:2005-05, Основните правила, IECSEE 01:2014-11 и Правилата на процедура IECSEE  
02:2015-06, и свързаната IECSEE СВ-Scheme Оперативни документи

АИТ Австрийски Институт по Технологии ГмбХ

следователно има право да работи като Австрийска СВ Тестова Лаборатория (SVTL) под  
отговорността на OVE като Национален Сертифициращ Орган (NCB) и да извършва  
тестване в рамките на IECSEE СВ схемата за обхвата (Категория (и) продукти и Стандарт  
(и)), изброени в съответната част от IECSEE уеб сайта на [www.iecsee.org](http://www.iecsee.org), и е предмет на  
всички останали условия, както е посочено в IECSEE Основни правила и процедурни  
правила.

Статутът на членство в IECSEE на този SVTL може да бъде проверен на гореспоменатия  
сайт.

Дата и издаване 2017-05-30  
TL001

Подпис: (не се чете)  
Кери МакМанама  
IECSEE Изпълнителен секретар и COO



450

## FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Dirección/Address: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, C/ Geldo, Edificio 700; 48160 Derio (Vizcaya)  
 Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**  
 Actividad/Activity: **Ensayos/Testing**  
 Acreditación/Accreditation nº: **4/LE148**  
 Fecha de entrada en vigor/Coming into effect <sup>(1)</sup>: 23/06/1993


### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN SCHEDULE OF ACCREDITATION (Rev./Ed. 27 fecha/date 21/12/2018)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación/Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:

	Código/ Code
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, C/ Geldo, Edificio 700; 48160 Derio (Vizcaya)	A
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laida Bidea, Edificio 413; 48170 Zamudio (Vizcaya)	B

#### Índice / Index

<b>PARTE I: ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS/TESTS IN THE FOLLOWING AREAS:</b> .....	<b>2</b>
Ensayos ambientales/Environmental testing .....	2
Ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC) y evaluación de la exposición humana a campos electromagnéticos/Tests of electromagnetic compatibility and evaluation of human exposure to electromagnetic fields .....	7
Equipos de generación, transporte, distribución y uso de la energía eléctrica, en media y alta tensión/Instruments for generation, transmission, distribution and use of electrical energy, in medium and high voltage .....	16
<b>PARTE II: ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) / NOTIFIED BODY (CE MARKING)</b> .....	<b>67</b>
DIRECTIVA 2014/30/UE: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.....	67

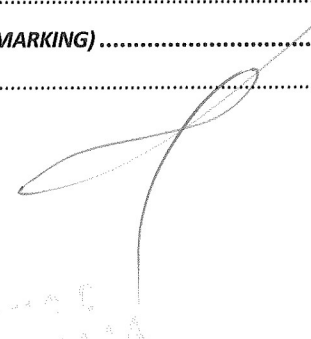(1) Esta acreditación incluye la acreditación OC-L/188 de fecha 18/12/2009 / This accreditation includes accreditation No. OC-L/188 dates 18/12/2009

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation bodies. For more information www.enac.es.

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí



451

Превод от английски език

Лого на ЕНАК изпитване  
Техническо приложение

Акредитация № 4/LE148

Фондация TECNALIA ПРОУЧВАНЕ & ИНОВАЦИИ

Адрес: Парк Сиетифико и Технологико де Бизказиа, С / Гелдо, Едифицио 700; 48160 Дерио (Виская)

Референтен стандарт: UNE-EN ISO / IEC 17025: 2017

Дейност: Изпитване

Акредитация: № 4/LE148

Влязло в сила: 23/06/1993

**ГРАФИК НА АКРЕДИТАЦИЯ**  
(Рев. 27 дата 21.12.2018)

Мощности, където дейностите обхванати от тази акредитация, се извършват:

Парк Сиетифико и Технологико де Бизказиа, С / Гелдо, Едифицио 700; 48160 Дерио (Виская)	Код А
Парк Сиетифико и Технологико де Бизказиа, Лаида Бидеа, Едифицио 413; 48170 Замудио (Виская)	Код В

Индекс:


ЧАСТ I: Тестове във следните области:

- Тестове на околната среда
- Тестове на електромагнитна съвместимост и оценяване на излагане на човека на електромагнитно излъчване
- Уреди за производство, пренос, разпределение и използване на електрическа енергия за високо и средно напрежение;

ЧАСТ II: Нотифициращ орган (СЕ маркировка):

- Директива 2014/30/UE: Електромагнитна съвместимост

Кръгъл печат на ЕНАК





Standards Council of Canada  
Conseil canadien des normes

## CERTIFICATION BODY ACCREDITATION PROGRAM

**Accredited Legal Entity:**

**CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION  
dba CSA International**

178 Rexdale Boulevard, Toronto, ON M9W 1R3 Canada  
Telephone: (416) 747-4000 Fax: (416) 747-4100  
Email: walter.vance@csa-international.org

*Any additional critical/key locations included in the scope of accreditation are appended to this listing.*

**Accreditation Standards:**

CAN-P-3G (ISO/IEC Guide 65:1996)  
CAN-P-1500M  
IAF GD 5:2006

**Certification Mark:**



**Product Certification System Type:**

The product certification system operated by this organization most closely resembles that described by ISO/IEC Guide 67, *Conformity assessment — Fundamentals of product certification*, System 3. The program includes the evaluation of samples requested by the certification body, determination of characteristics by testing or assessment, initial assessment of the production process or the quality system, as applicable, evaluation of the test and assessment reports, license, on-going surveillance by testing or inspection of samples from the factory as well as on-going surveillance of the production process.

**Subject Areas of Accreditation:**

The scope of accreditation for the above-mentioned legal entity limits the use of the certification mark shown, to products that meet standards classified by the following international classification coding:

CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION  
F95-8-5-CBSCOpeListingTemplate 2009-04-14

1 of 12

Canada  
Created on: 2011-08-25



453



**Certification Mark:**




**Product Certification System Type:**

The product certification system operated by this organization most closely resembles that described by ISO/IEC Guide 67, *Conformity assessment — Fundamentals of product certification*, System 3. The program includes the evaluation of samples requested by the certification body, determination of characteristics by testing or assessment, initial assessment of the production process or the quality system, as applicable, evaluation of the test and assessment reports, license, on-going surveillance by testing or inspection of samples from the factory as well as on-going surveillance of the production process.

**Subject Areas of Accreditation:**

The scope of accreditation for the above-mentioned legal entity limits the use of the certification mark shown, to products that meet standards classified by the following international classification coding:

ICS No.	Title	Purpose
11.040.10	Aneasthetic, respiratory and reanimation equipment	Electrical Safety
11.040.20	Transfusion, infusion and injection equipment	Electrical Safety
11.040.30	Surgical instruments and materials	Electrical Safety
11.040.50	Radiographic equipment	Electrical Safety
11.040.55	Diagnostic equipment	Electrical Safety
11.040.60	Therapy equipment	Electrical Safety
11.060.20	Dental equipment	Electrical Safety
11.120	Pharmaceutics (child restrictive packaging)	Safety
11.140	Hospital equipment	Electrical Safety
13.030.40	Installations and equipment for waste disposal and treatment	Performance
13.060.20	Drinking Water (drinking water treatment units)	Performance, Safety and Health
13.060.30	Sewage water (residential wastewater treatment, recycle and water conservation systems and components)	Performance and Health
13.110	Safety of machinery	Safety
13.240	Protection against excessive pressure	Safety
13.260	Protection against electric shock	Performance and Electrical Safety
13.310	Protection against crime	Performance and Electrical Safety
13.320	Alarm and warning systems	Performance and Electrical Safety



45A

Сертифициращ орган по акредитационна програма

**Акредитиращ орган:**

**Канадска асоциация по стандарти  
dba CSA International**

178 Rexdale Boulevard, Toronto, ON M9W 1R3 Canada  
тел: (416) 747-4000; факс: (416) 747-4100  
Email: walter.vance@csa-international.org

Всяка допълнителна локация, включени в обхвата на акредитация са приложени към този списък.

**Акредитационни стандарти:**

CAN-P-3G (ISO/IEC Guide 65:1996)  
CAN-P-1500M  
IAF GD 5:2006

**Сертификационна марка:**



Вид на продукта система за сертифициране:

Система за сертифициране на продукти, управлявана от тази организация, е съгласно тази, описана от ISO / IEC Guide 67, за оценка на съответствието - Основи на сертифициране на продукта, Система 3. Програмата включва оценка на проби, по искане на сертифициращия орган, както и определяне на характеристиките чрез изпитания или оценка, първоначална оценка на производствения процес или системата за качество, оценката на теста и доклади за оценка, лиценз, наблюдение от тестване или проверка на пробите от фабриката, както и наблюдение на производствения процес.

Предметни области на акредитация:

Обхватът на акредитацията за посочения по-горе орган ограничава използването на сертификатната марка, само за продукти, които отговарят на стандартите, класифицирани по следните международната класификация кодиране:

**Сертификационна марка:**



Вид на продукта система за сертифициране:


Система за сертифициране на продукти, управлявана от тази организация, е съгласно тази, описана от ISO / IEC Guide 67, за оценка на съответствието - Основи на сертифициране на продукта, Система 3. Програмата включва оценка на проби, по искане на сертифициращия орган, както и определяне на характеристиките чрез изпитания или оценка, първоначална оценка на производствения процес или системата за качество, оценката на теста и доклади за оценка, лиценз, наблюдение от тестване или проверка на пробите от фабриката, както и наблюдение на производствения процес.

Предметни области на акредитация:

Обхватът на акредитацията за посочения по-горе орган ограничава използването на сертификатната марка, само за продукти, които отговарят на стандартите, класифицирани по следните международната класификация кодиране:

ICS No.	Описание	Цел
11.040.10	Анестезия, дихателната и реанимация оборудване	Електрическа защита
11.040.20	Кръвопреливането, инфузия и инжектиране на оборудване	Електрическа защита
11.040.30	Хирургични инструменти и материали	Електрическа защита
11.040.50	радиографично оборудване	Електрическа защита
11.040.55	диагностично оборудване	Електрическа защита
11.040.60	Терапия оборудване	Електрическа защита
11.060.20	стоматологично оборудване	Електрическа защита
11.120	Фармацевтика	Защита
11.140	Болнично оборудване	Електрическа защита
13.030.40	Инсталации и съоръжения за депониране и третиране на отпадъци	Представяне
13.060.20	Питейната вода (питейна вода единици лечение)	Представяне, защита и здраве
13.060.30	Отпадъчни води (жилищни пречистване на отпадъчните води, рециклиране и системи за опазване на водните ресурси и компоненти)	Представяне и здраве
13.110	Безопасност на машините	Защита
13.240	Защита срещу прекомерен натиск	Защита
13.260	Защита срещу токов удар	Представяне и електрическа защита
13.310	Защита срещу престъпността	Представяне и електрическа защита
13.320	Аларма и системи за предупреждение	Представяне и електрическа защита

07.11.2014



# International Accreditation Service, Inc. CERTIFICATE OF ACCREDITATION

*This is to signify that*

**UNDERWRITERS LABORATORIES, INC.**

2191 ZANKER ROAD  
SAN JOSE, CALIFORNIA 95131

Testing Laboratory TL-375

has demonstrated compliance with ANSI/ISO/IEC Standard 17025:2005, *General criteria for the competence of testing and calibration laboratories*, and has been accredited, commencing November 1, 2008, for the test methods listed in the approved scope of accreditation.

На основании чл.36а ал.3 от  
ЗОП

На основании чл.36а ал.3 от  
ЗОП

This accreditation certificate supersedes any IAS accreditation certificate bearing an earlier date. The certificate becomes invalid upon suspension, cancellation, or revocation of accreditation. See the IAS Accreditation Listings on the web at [www.iasonline.org](http://www.iasonline.org) for current accreditation information, or contact IAS directly at (562) 699-0541. Print Date: 02/06/2009

Page 1 of 2



Handwritten signature or initials.

Handwritten number 257.

Превод от английски език

## Международни акредитиращи услуги

### СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

С настоящото се гарантира, че  
**Underwriter laboratories Inc. (UL)**

2191 бул. Занкер  
Сан Хосе Калифорния 95131



Тестваща лаборатория TL-375

Е демонстрирала съответствие с ANS/ISO/IEC стандарт 17025:2005 Общи изисквания за Съответствие с Тестващи и Калибриращи лаборатории и е акредитирана, считано от 1 ноември 2008, за тестващи методи описани в потвърдения обхват на акредитацията.

Подпис: (не се чете)  
Патрик В. Маккулен  
Зам. Президент  
( приложение: обхват на акредитацията за областта на тестващи и акредитиращи методи)

Подпис: (не се чете)  
С.П. Рамани. П.Е.  
Президент

Дата на печат: 02/06/2009

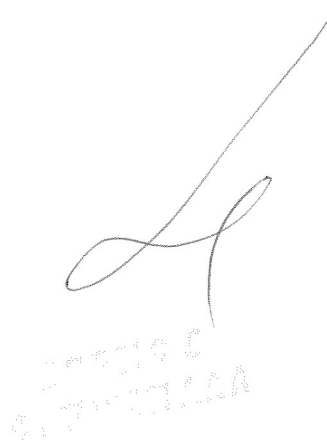

458



**Приложение TC PR.6  
към Технически спецификации  
по процедура реф. № PPD 19-138**

**ИНСТРУКЦИИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ, СКЛАДИРАНЕ, МОНТИРАНЕ, ВКЛ.  
ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ НА ЗАТЯГАНЕ НА КЛЕМОВИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ,  
ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ**

**на триполюсни и еднополюсни стопяеми цилиндрични предпазител-прекъсвач-  
разединители, размер 10 x 38 mm**

**ТРАНСПОРТИРАНЕ И СКЛАДИРАНЕ:**

Комплектите измервателен клемен блок с клеми за медни проводници от проходен тип и 1P, 3P или 3P+N стопяеми цилиндрични предпазител-прекъсвач-разединители трябва да се транспортират в заводската си опаковка, добре застопорени, за избягване на наранявания на изделието, механични повреди и в следствие отклонения от характеристиките и създаване на нежелани условия за нарушаване безопасността на електрическата верига и работа.

Клемните блокове, както и цилиндричните стопяеми предпазител-прекъсвач-разединители, както и предпазителите трябва да се съхраняват в сухи помещения при нормална температура.

**ИНСТАЛАЦИЯ И РАБОТА:**

Инсталирането и монтажа става единствено и само според инструкциите на производителя, съгласно техническите каталози и документацията придружаваща доставката!

За безопасността на лицето и електрическо оборудване, трябва да се спазват следните инструкции, преди да пуснете в експлоатация клемните блокове:

- Моля, прочетете тази инструкция за експлоатация внимателно преди инсталиране на клемните блокове, както и инструкцията от доставчика/ производителя, която съпътства доставката.
- клемните блокове трябва да се използват при нормални условия на експлоатация.
- Проверете възможностите на клемните блокове за точното им приложение, преди инсталацията.
- Инсталацията клемните блокове в избрана позиция е възможно, без влияние върху неговата ефективност. Определено разстояние отгоре, отдолу, отстрани и отпред, както и от други елементи следва да бъде спазено за безопасна работа.
- Трябва да се внимава да не попаднат чужди проводими предмети в клемните блокове, когато го инсталирате.
- Кабелите, използвани за свързване на клемните блокове трябва да бъде гладки, ненаранени и да не са пречупени при инсталацията на клемните блокове, с цел предотвратяване на повреди на клемните блокове и отклонения от стандартни им характеристики.



- След като инсталирате клемните блокове, следва да се направят оперативни тестове преди да се пусне веригата. Тя не може да бъде пусната в експлоатация докато всички условия не са коректни и точни;

#### **ПОДДРЪЖКА:**

- По време на работа, клемните блокове се проверяват периодично.
- Почистете всяко прекомерно натрупване на прах, за да бъде изолацията на клемните блокове в добро състояние.
- Проверка на условията за експлоатация на клемните блокове след всяко кратко прекъсване на клемните блокове, сменете нов, ако не е в състояние да бъде използван.

#### **РЕМОНТ:**

Проблеми могат да възникнат по време на инсталация, настройка или експлоатация на клемните блокове. Решаването на проблемите се извършва от квалифицирани лица или можете да се свържете с офис на дистрибутора, където инженери ще ви помогнат и ще предоставят допълнителни услуги.

**ЗА ДЕТАЙЛИ ПО СПЕЦИФИКАТА НА МОНТАЖ И ДРУГИ УКАЗАНИЯ, МОЛЯ ПОЛЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПОДРОБНО ОПИСАНИ В КАТАЛОЗИТЕ.**

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

**Въртящ момент на затягане на клемата/ винт: 1,5 / 1,5Nm;**

**Производителят не носи отговорност за механични и др. повреди, възникнали при неспазване на настоящата инструкция.**


29.01.2020 г.

Кандидат: ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД

На основание чл.36а ал.3 от  
ЗОП

.....

ител

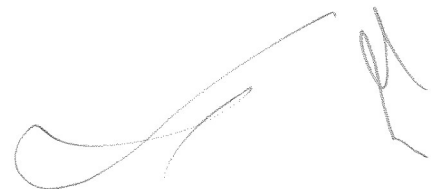

460


Технически Т.О. КК 1

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЯ




Галванизиран стоманен клорц

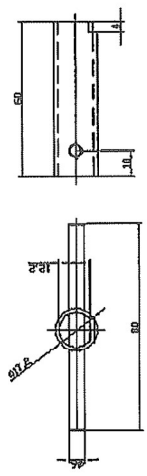


КОД: 1103.30.1

Хале цилиндър тип 'Полумесец'

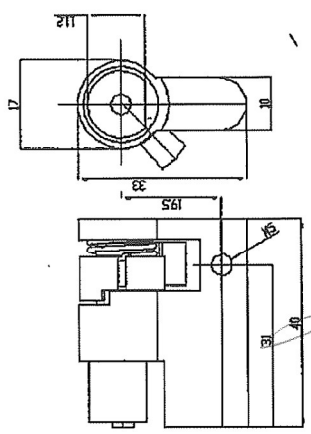


КОД: 1102.546.2

ВЪПРОС  
ОТВЕТ



Handwritten signature

# Халф цилиндъра тип "Полумесец"

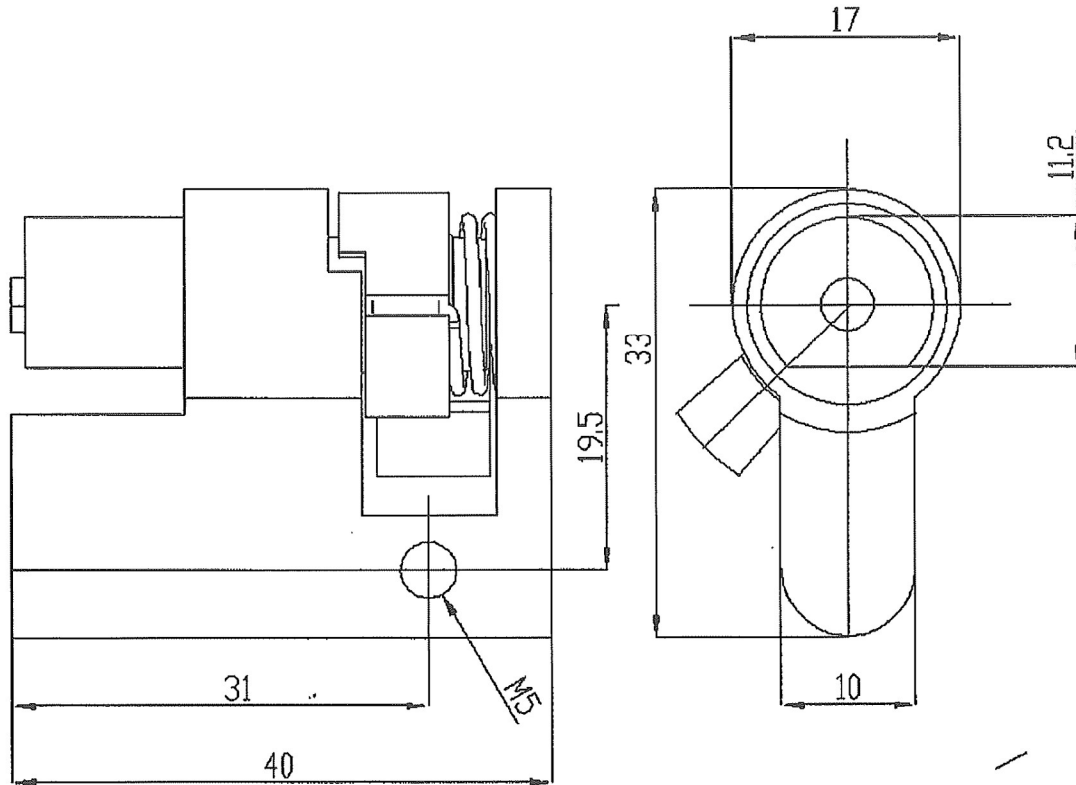



*Халф цилиндъра тип "Полумесец" е предназначен за заключване на електроразпределителни съоръжения, намиращи се в експлоатация в електрическата разпределителна мрежа на дружеството*





ЗАПИС  
ВЪВЕДЕН

462

## Галванизирани стоманен ключ

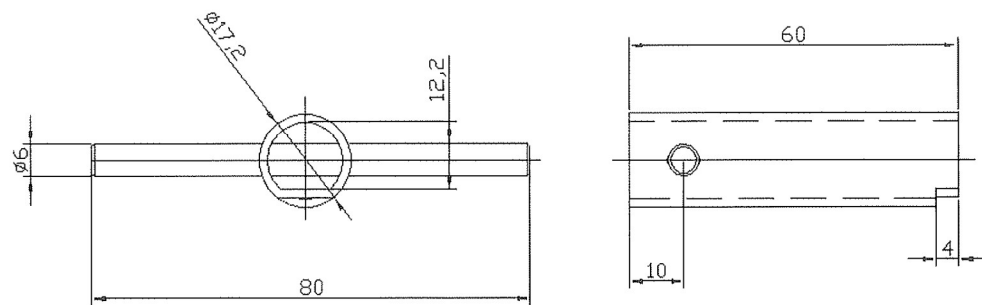


Галванизирани стоманен ключ е предназначен за отключване/заклучване на брави с достъп от първо ниво, монтирани на електроразпределителни съоръжения, намиращи се в експлоатация в електрическата разпределителна мрежа на дружеството





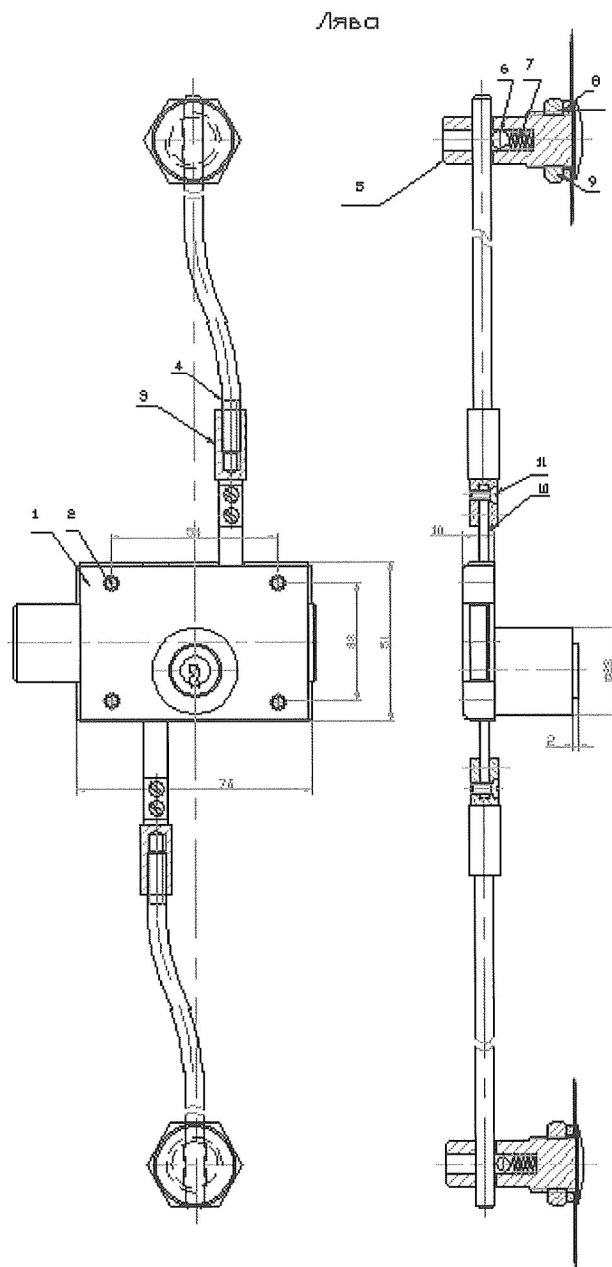

**Окомплектовка:**

1. Брава тристранна едноходова тип 3 (лява или дясна) - 1 бр
2. Съединител (поз.3) - 2бр
3. Лост ф6(поз.4) - 2бр
4. Водач (поз.5) - 2бр
5. Гайка М18(поз. 9) - 2бр
6. Шайба подл.М5(поз.8) - 2бр
7. Пружина (поз. 7) - 2бр
8. Съчма ф6,3(поз. 6) - 2бр
9. Скрепителен винт М4х8(поз.11) - 4бр
10. Планка монтажна - 1бр



077700 С  
07777777777777777777

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние ,производителят:

Кодкий Текнолоджис ООД  
Гр.Пловдив,ул."Копривките",13А  
Гр.Стара Загора ул."Индустириална"1  
Тел/факс 042 664101;620332

Декларираме на собствена отговорност ,че посочените по-долу продукти отговарят на изискванията на техническата спецификация посочена в документацията по търг №СЗД 13-016

- Галванизирани стоманени ключове
- Халф цилиндър тип „Полумесец“

Производството и контрола на вложените в продуктите детайли и възли е по изискванията на действащата система за управление на качеството ISO 9001:2008  
Фирма Кодкий Текнолоджис ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 със сертификационен номер 7510040312 от TUV Rheinland Bulgaria

Стара Загора  
20.05.2013

Управител

На основание чл.36а ал.3 от  
ЗОП



042 620 776  
ИНДУСТИРИАЛНА

485



# „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС” ООД

фабрика Ст.Загора, ул.„Индустрална.1; факс.042 620332; тел:042 620776  
e-mail:codkey@mail.bg



To:		From:	Г-н К.Нанев-Управител
Company:	Интеркомплекс ООД	Date:	21.05.2013
Fax:	032/241 414	Ref. No:	176
Tel:		N of pages.:	1

ФЗ 8.2.4-1.6

## СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Удостоверяваме, че посочените по-долу продукти:

**Брава тристранна едноходова к-кт  
Ключалка едностранна Халф  
Халф цилиндър тип " Полумесец"  
Галванизиран стоманен ключ**

Са произведени във фирма „Кодкий Текнолоджис” ООД в съответствие с правото на собственост на търговската марка вписано в Държавен регистър на марките с рег. № 34447 и отговарят на изискванията на БДС EN 1303:2005:

Производството и контрола на вложените в продуктите детайли и възли е по изискванията на действащата система за управление на качеството ISO 9001:2008

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Р-л на направление „Управление на качеството”

Директор: На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Дата: 21.05.



СЕРТИФИКАТ  
ЗА КАЧЕСТВО

*Инструкция за съхранение и монтаж на Халф цилиндър тип "Полумесец" в комплект с галванизирани стоманен ключ*

**I. Съхранение**

1. До монтиране: изделието да се съхранява в закрити помещения.
2. Да се пази от влага.
3. При транспортиране да се пази от удар и намокряне.

**II. Монтаж**

Монтажът на Халф цилиндър тип "Полумесец" съобразено с конструкцията на бравата.

1. Монтирайте винаги секретната част на ключалката към външната страна на вратата.
2. Закрепването на ключалката към бравата става посредством винт М5.
3. Не насилвайте ключа с инструменти.
4. Не поставяйте ключалката в бравата с усилие.
5. Не използвайте неизправни ключове.
6. Не използвайте ключа като дръжка на врата.
7. Вкарвайте изцяло ключа преди да го завъртите.

**Моля , не смазвайте ключалките !**

Гр. Стара Загора

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



467

## Инструкция за монтаж на брава тристранна едноходова тип 3 /лява –L или дясна D /

Монтажът на **брава тристранна едноходова тип 3** /лява –L или дясна D / е съобразено с изпълнението на ел.табло със съответното ляво или дясно отваряне.

1 Ключът се изважда от ключалката само при заключена брава.

2 Монтажът на бравата става посредством планка монтажна с винтове М4 през присъединителни отвори 4 бр. за вратата на таблото.

3.Монтаж на водач поз. 5 /2бр/ с подложна шайба М5 поз. 8 /2бр/ и гайка М18 поз. 9 /2бр/

4.Поставяне на пружина поз. 7 /2бр/ и сачма поз 6. /2бр/ в хоризонталния глух отвор на водача поз 5. /2бр/

5.Вкарване на лост поз.4 /2бр/ във вертикалния отвор на водача, като се внимава пружината и сачмата да не излязат преди лоста да е поставен във водача.

6.Завиване на съединител поз.3 /2бр/ към лоста.

7.Ориентиране и закрепване на съединителя към лостовете на бравата поз.10 , посредством винтове М4х8 поз.11 /2бр/

След монтажа всички елементи – двата лоста поз.4 минаващи през водачите поз.5 трябва да са на една ос /мислена със секретата.

Механизмът брава–лостове трябва да работи плавно без прилагане на усилия.

**Моля , не смазвайте ключалките**

### ГАРАНЦИИ

Уважаеми клиенти ,

**Брави тристранни едноходови тип 3** са произведени и проверени по най-съвременни технологии.

Продавачът дава **24 месеца гаранция** считано от деня на покупката за качествен материал и изработка при следните условия:

1.Бравата да се използва по предназначение.

2. Бравата и ключалката да не се разглобяват.

3.Да не се смазва ключалката.

4.Кодкий Текнолоджис ООД поема пълна гаранция за работата на произведените изделия , когато те са монтирани от/във оторизиран от фирмата сервиз.

### ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, производителят „Кодкий техноложис“ООД

Гр.Пловдив ,ул.Копривките 13 тел/факс 032/642550

грСтара Загора ,ул.Индустиална 1 тел/факс 042/620332

**e-mail:locksys@mail.bg**

Декларираме на собствена отговорност,че посочения по долу продукт

**Брава тристранна едноходова тип 3 /лява –L или дясна D /**

се произвежда във фирма „Кодкий техноложис“ООД клон Стара Загора

в съответствие с правото на собственост на търговската марка, вписано в Държавния регистър на марките ре№34447, БДС EN 1303:2005 и ISO 9001-2008

При монтажа и експлоатацията на продуктите да се спазват изискванията в съпроводителните документи

Гр. Стара Загора

На основание чл.36а ал.3 от  
ЗОП



AG8



**Приложение ТС КК.2  
към Технически спецификации  
по процедура реф. № PPD 19 – 138**

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **Ехиязар Гарабед Узунян**, в качеството ми на **управител** на **ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД**, със седалище и адрес на управление: **гр. Пловдив бул. Пещерско шосе 201**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК **115096057**, във връзка с участие в процедура от вида „**договаряне без предварителна покана за участие**“, за сключване на рамково споразумение, с предмет „**Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване**“, реф. № **PPD19-138**

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. Външната/и врата/и на произведените от фирма „Интеркомплекс“ ООД електромерни табла НН в корпуси от топлоформован, стъклоусилен полиестер, са с търговско наименование ТЕПО Х-П (където Х = 0, 1, 2, 3) и ТЕПО Х-ПВ (където Х = 0, 1, 2, 3), както и таблата „ТЕПО 1Т+М“, „ТЕПО МТТ/НН-250“, „ТЕПО МТТ/НН-250 Ф“, „ТЕПО МТТ/НН-630 Ф“ са оборудвани с ключалка "Халф-цилиндър", тип "Полумесец" и съответния брой ключове за тях.
2. Ключалката и ключът/овете към нея отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация за този материал, вкл. на параграфи „Характеристика на материала“ и „Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи“.

Правя настоящата декларация на основание представените ми документи от производителя, приложени към документацията.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни, нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

29.01.2020 г.

Декларатор:.

На основание чл.36а ал.3 от  
ЗОП

**Приложение № 3**  
**към Техническо предложение**  
**по процедура реф. № PPD 19-138**

**СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА**

№	Наименование	Мярка	Количество със срок на доставка до 7 кал. дни	Количество със срок на доставка до 30 кал. дни
1	2	3	4	5
1	Електромерно табло за индиректно измерване, за монтиране на фасада	бр.	35	140
2	Електромерно табло НН, за индиректно измерване до 250А, за монтиране на фасада/стълб	бр.	5	15
2.1	Резервна външна врата за ел. табло НН, за инд.изм. до 250 А, за монт.на фасада/стълб	бр.	5	10
2.2	Резервна вътрешна врата за ел. табло НН, за инд.изм. до 250 А, за монт.на фасада/стълб	бр.	5	10
3	Електромерно табло НН, за индиректно измерване до 250А, с основа и стабилизираща плоча	бр.	5	10
3.1	Резервна външна врата за ел. табло НН, за инд.изм. до 250 А, с основа и стаб.плоча	бр.	5	10
3.2	Резервна вътрешна врата за ел. табло НН, за инд.изм. до 250 А, с основа и стаб.плоча	бр.	5	10
3.3	Резервен автоматичен прекъсвач 250 А	бр.	5	10
3.4	Резервен товаров прекъсвач 250 А	бр.	5	10
4	Електромерно табло НН за индиректно измерване до 630 А	бр.	5	10
4.1	Резервна външна врата за ел. табло НН за инд.изм. до 630 А	бр.	5	10
4.2	Резервна вътрешна врата за ел. табло НН за инд.изм. до 630 А	бр.	5	10
4.3	Резервен автоматичен прекъсвач 630 А	бр.	5	10
4.4	Резервен товаров прекъсвач 630 А	бр.	5	10

**Забележки:**

- 1/ Срокът на доставките започва да тече от датата на изпращане на поръчката.
- 2/ Количествата в колона 4, със срок на доставка до 7 /седем/ календарни дни, се доставят след SAP поръчка до посочените в обявлението складове на Възложителя за покриване на спешни нужди на Възложителя.  
 Възложителят може да поръчва посоченото спешно количество веднъж месечно.
- 3/ В случай, че крайният срок на доставката съвпада с празничен или неработен ден, то доставката се извършва не по-късно от първия работен ден след изтичането на срока.
- 4/ При поръчки на Възложителя на количества в рамките на потвърдените от Изпълнителя и недоставени в посочените срокове, ще бъдат налагани неустойки, съгласно условията на договора.
- 5/ Възложителят може да поръча количества по-малки от посочените в колони 4 и 5.

*470*



6/ Възложителят може да поръчва количества по-високи от посочените в колони 4 и 5, като това обстоятелство ще бъде посочено текстово в съответната поръчка изпратена към Изпълнителя. С потвърдението на поръчката, Изпълнителят вписва в същата очаквана дата за доставка на количествата надвишаващи посочените в колони 4 и 5.

7/ Възложителят може да поръчва количества до 10 пъти по-високи от посочените в колона 5. Сроктът за доставка на надвишените количества не може да бъде по-дълъг от 180 дни от датата на изпращане на поръчката. При доставка на поръчаните по-високи количества след този срок, Изпълнителят дължи неустойка съгласно условията на договора.

8/ Количествата за доставка в колони 4 и 5 са отделни и независими едно от друго.

9/ Количествата за доставка в колона 5 не включват в себе си количествата за доставка в колона 4.

10/ Възложителят има право да направи едновременно поръчки за доставка на количества от колони 4 и 5.


11/ Възложителят има право да анулира направена поръчка, ако тя е в закъснение с повече от 180 дни от очакваната дата за доставка. Анулирането на поръчка не спира налагането на неустойки към Изпълнителя съгласно условията на договора.

29.01.2020 г.

Участник: ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД

На основание чл.36а ал.3 от  
ЗОП

\*\*\*  
тел



471

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на рамково споразумение и проекта на конкретен договор, неразделна част от рамковото споразумение

Долуподписаният **Ехиязар Гарабед Узунян** – управител, в качеството ми на законен представител ~~упълномощен представител~~ на **ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД**, със седалище и адрес на управление: **гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 201**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК **115096057**, по повод участие в процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“, за сключване на рамково споразумение, с предмет „Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване“, реф. № **PPD19-138**

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Приемам условията в проекта на рамково споразумение, приложен в документацията за участие.
2. Приемам условията в проекта на конкретен договор, неразделна част от рамковото споразумение, приложен в документацията за участие.
3. Съм информиран, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящото предложение, в качеството ми на представляващ дружеството, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните данни.

29.01.2020 г.

Декларатор: ...

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



472

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният **Ехиязар Гарабед Узунян – управител**, в качеството ми на законен представител ~~упълномощен представител~~ на **ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД**, със седалище и адрес на управление: **гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 201**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК **115096057**, по повод участие в процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“, за сключване на рамково споразумение, с предмет „Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване“, реф. № **PPD19-138**

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти за „Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване“, са валидни за срока, посочен в поканата – **27.07.2020 г.**

Информирани сме, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните данни на физическите лица, представляващи дружеството, посочени в настоящото предложение, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните данни.

29.01.2020 г.

Декларатор: ...

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

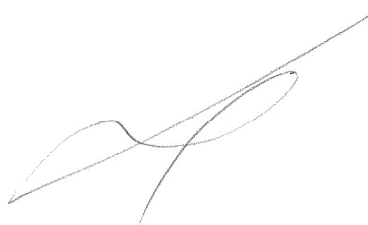

473

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

№ 2594

Днес, 13.01.2020г., в склад на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, находящ се на адрес: гр. София, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ №10, беше извършено предаване и приемане на:

1. Електромерно табло за индиректно измерване, за монтиране на фасада - 1бр.,
2. Електромерно табло НН за индиректно измерване до 250А за монтиране на фасада или стълб - 1бр.,
3. Електромерно табло НН за индиректно измерване до 250А с основа и стабилизираща плоча - 1бр.,
4. Електромерно табло НН за индиректно измерване до 630А - 1бр.,

представлящи мостри, предоставени в съответствие с изискванията на възложителя за участие в процедура с предмет: „Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване“, реф. № РРД 19-138.

*Предоставените с този протокол лични данни се използват за целите на неговата обработка в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба за обработка на лични данни и вътрешно организационните документи на дружеството. Подробна информация можете да получите на адрес [www.cez-gr.bg](http://www.cez-gr.bg).*

*Настоящият приемо-предавателен протокол се подписва и състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за Приелия и два за Предалия.*


Предал:

На основание чл.36а ал.3 от  
ЗОП



Приел:

На основание чл.36а ал.3 от  
ЗОП  
.....  
(име и фамилия)  
.....  
(длъжност)  
(подпис)

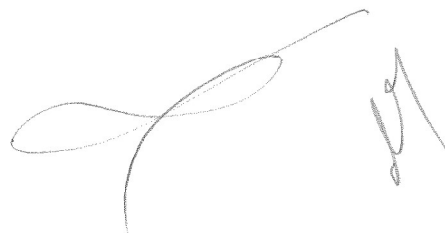

474